



150312340266
有效期至2021年11月30日止

检 测 报 告

河北众智检验【2019】07014号



受检单位：_____大港油田集团电力公司_____

委托单位：_____大港油田集团电力公司_____

检测项目：_____噪声_____

河北众智环境检测技术有限公司

2019年07月22日



声 明

- 1、本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责，不对样品来源负责。
- 2、如对本报告有异议，请于收到报告起十五个工作日内向本公司查询。逾期不查询的，视为认可本检测报告。
- 3、未经本单位许可，不得复制或部分复制报告。
- 4、本报告无 CMA 章和本单位检验检测专用章、骑缝章无效。
- 5、本报告涂改无效，无编写人、审核人和签发人签字无效。
- 6、本报告未经同意不得用于广告宣传等其他用途。

检测单位：河北众智环境检测技术有限公司

报告编写：司 & 孟

审 核：陈 磊

签 发：李尔军

签发日期：2019年07月22日

机构通讯地址

地址：河北省石家庄市裕华区石栾路70号2层

邮编：050000

电话：0311-88985888

Email: hbzzhj@163.com

检测报告

一、概况

表 1-1

基本信息一览表

受检单位	大港油田集团电力公司
单位地址	沧州市大港油田第三采油厂原枣二联变电站内
检测日期	2019年07月15日-2019年07月16日
分析日期	/
采样人员	谷瑞森、范燕飞
分析人员	/
样品来源	现场采样
生产负荷	100%
备注	/

二、检测项目及分析方法

表 2-1

厂界噪声检测分析及仪器情况表

序号	分析方法及方法来源	仪器名称、编号
1	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）	多功能声级计 B-300


三、检测结果

表 3-1 噪声检测结果

时间 点位	单位	2019年07月15日		2019年07月16日		执行标准
		昼间	夜间	昼间	夜间	
1#	dB(A)	53.3	44.2	55.1	45.0	厂界噪声执行 《工业企业厂界环境噪声排放 标准》(GB12348-2008) 表1中的2类标准排放值： 昼间：≤60dB(A)， 夜间：≤50dB(A)。
2#		55.6	45.6	55.3	46.3	
3#		52.1	47.7	57.3	44.8	
4#		56.8	46.1	56.3	47.3	
检测结果		达标	达标	达标	达标	

附：2019年07月15日检测点位示意图：


风向：东南风

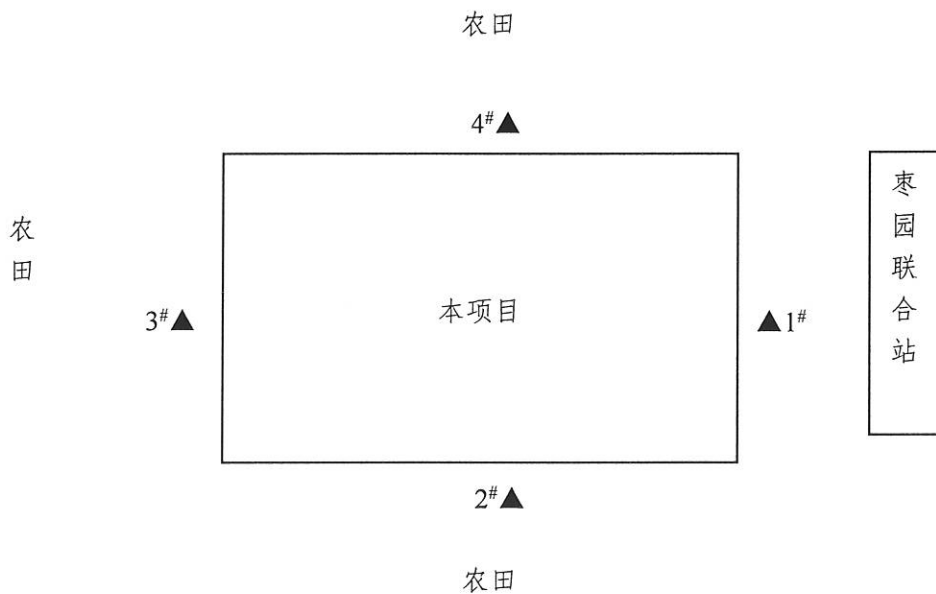

注：▲ 为噪声检测点位。

附：2019年07月16日检测点位示意图：

风向：东北风

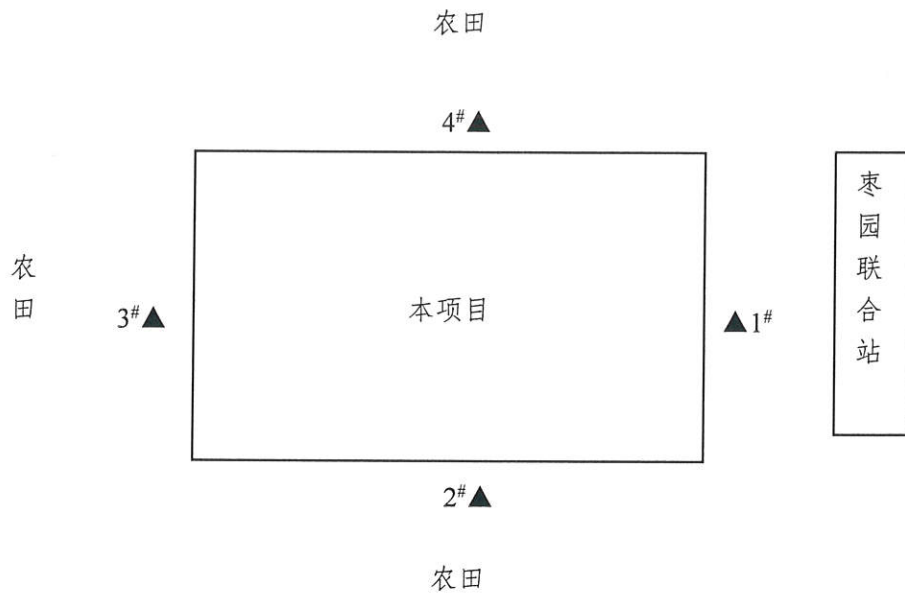

注：▲ 为噪声检测点位。

附图



附表

表 1 气象条件监测数据

时间	风速 (m/s)	风向	平均气温 (°C)	平均气压 (kPa)
2019 年 07 月 15 日	1.8	东南风	30	99.1
	2.0	东南风	25	99.6
2019 年 07 月 16 日	2.0	东北风	31	99.2
	2.2	东北风	24	99.7

